


特記なき配線は下記による。

	6KV-CET38 (FEP80)
	EM-CPEEO. 9-10P (FEP30)
	EM-IE38 (VE22)
	EM-IE22 (VE16)
	EM-IE5.5 (VE16)

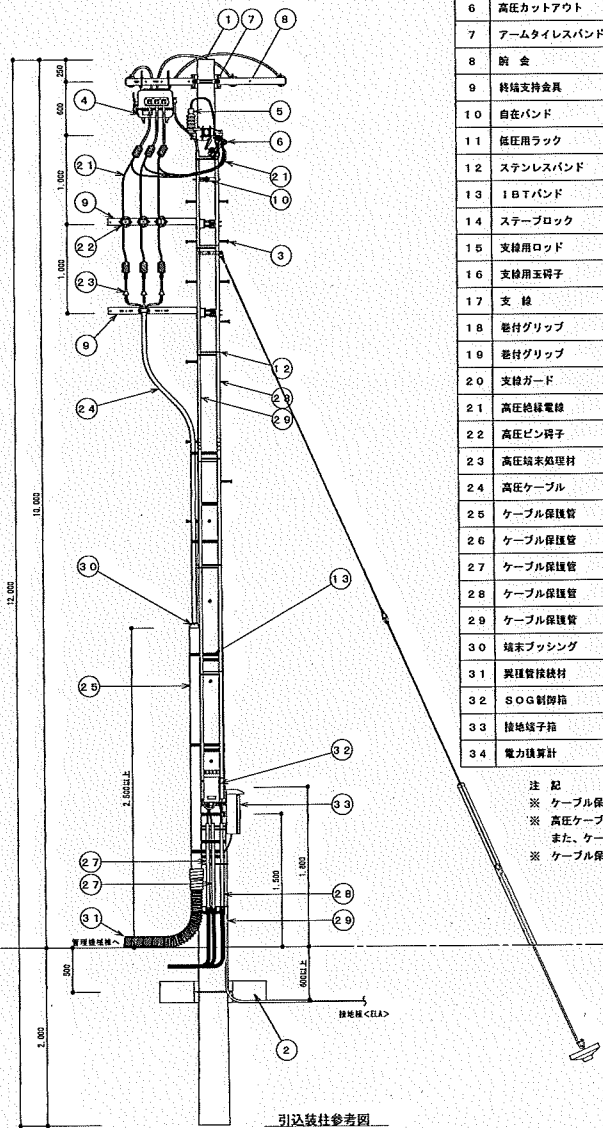

番号	品名	規格	数量	単位	備考
1	コンクリート柱	12φ-19cm-350kg	1	本	電力仕様
2	コンクリート覆かせ	1200×240×180	1	個	U字ナット(U190)付属
3	足場ボルト	R5/8 亜鉛メッキ(450g/㎡以上)	1	0	本
4	高圧気中開閉器	7.2KV 300A 12.5kA	1	台	ATN/K3-A製
5	避雷器	8.4KV 5KA	3	個	GL-65G
6	高圧カットアウト	7.2KV 100A (素通し)	3	個	PC-7
7	アームタイレスバンド	190φ~260φ用	1	個	SABO-19S-DR
8	銜金	1.8口×75	1	本	
9	終端支持金具	1.0口×75	2	本	ALST
10	自在バンド	支線用	1	個	ｼﾝﾌﾞﾙ付
11	係任用ラック	電話引込用	1	個	RL-U
12	ステンレスバンド	10mm	1	式	
13	I B Tバンド	L=1200 W=25	1	式	IBT-212
14	ステーブロック	700×350×130	1	個	No.3
15	支線用ロッド	19φ×2300	1	本	No.3
16	支線用玉端子	中 85φ	1	個	
17	支線	38sq(1種A級)(7/2.6)	1	式	
18	巻付グリップ	シンプル用	2	本	
19	巻付グリップ	玉端子用	2	本	
20	支線ガード	硬質ポリエチレン製	1	本	
21	高圧絶縁電線	PDQ 22sq	1	式	
22	高圧ピン端子	普通型	3	個	
23	高圧端未処理材	屋外用	1	個	
24	高圧ケーブル	6.6KV CVT38sq	1	式	
25	ケーブル保護管	SGPW 60A	1	式	
26	ケーブル保護管	SGPW 40A	1	式	
27	ケーブル保護管	SGPW 25A	1	式	
28	ケーブル保護管	VE 28	1	式	
29	ケーブル保護管	VE 22	1	式	
30	結束フッシング		1	式	
31	異径管接続材		1	式	
32	SOG制御箱		1	個	
33	接地線子箱	E1B1 1P ステンレス箱	1	個	
34	電力演算計		1	式	東北電力取付

注 記
※ ケーブル保護管の支持間隔は、1.5m以下とする。
※ 高圧ケーブルの支持間隔は、1m以下とする。
また、ケーブル支持部分に保護材を巻き付けること。
※ ケーブル保護材(SGPW)の地中部分に当たるところは、防鼠テープを巻き付けること。



オートマックスデザインワークス株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-16 赤坂スクエアビル5階
TEL (03) 3568-3180 FAX (03) 3568-3185

東京都農林総合研究センター(26)
仮設庁舎移転に伴う電気設備工事

2014.6.30

幹線設備
キュービクル周り平面図
scale S=1/100 (A3)

E-02